


Planta Sanitária

Esc: 1/50

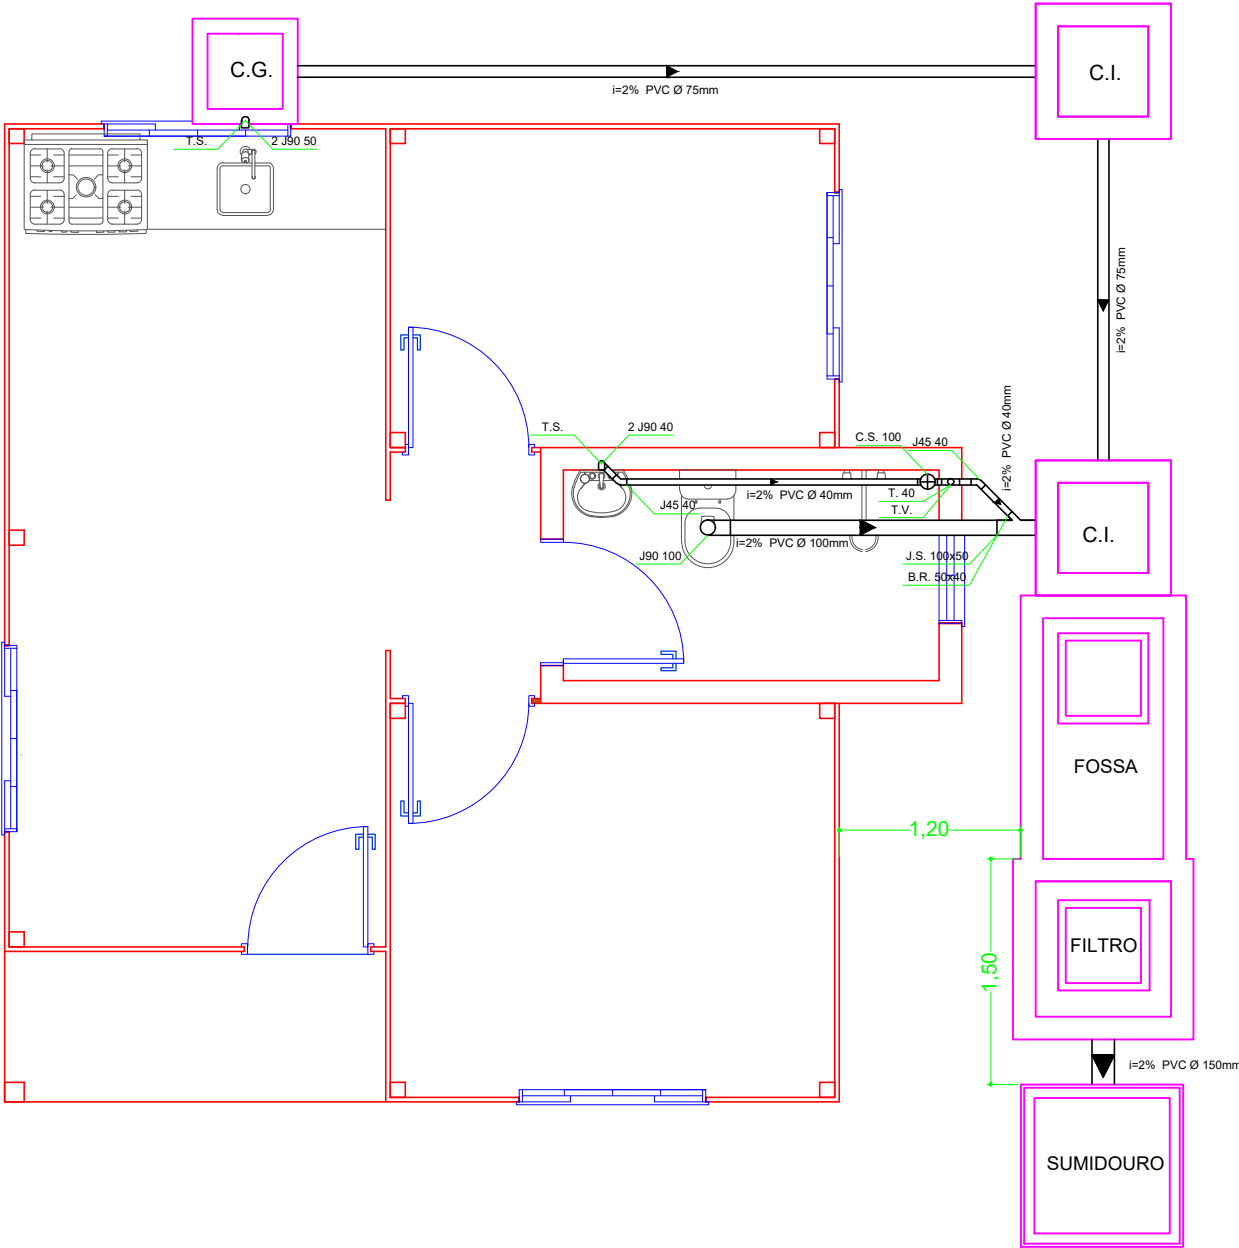

Quadro de Itens

Quadro de Itens			
Código	Quant.	Uni.	Especificação
J45 40	-	Uni.	Joelho de 45° de Diâmetro 40 mm
J90 40	-	Uni.	Joelho de 90° de Diâmetro 40 mm
J90 50	-	Uni.	Joelho de 90° de Diâmetro 50 mm
J90 100	-	Uni.	Joelho de 90° de Diâmetro 100 mm
J.S. 100x50	-	Uni.	Junção Simples de Diâmetro 100 mm com Redução para 50mm
B.R. 50x40	-	Uni.	Bucha de Redução de Diâmetro 50 mm para 40 mm
T. 40	-	Uni.	Tê de Diâmetro 40 mm
C.S. 100	-	Uni.	Caixa Sifonada de Diâmetro 100 mm
PVC ø 40 mm	-	M	Tubo de PVC Rígido Serie Normal para Esgoto Diâmetro 40 mm
PVC ø 50 mm	-	M	Tubo de PVC Rígido Serie Normal para Esgoto Diâmetro 50 mm
PVC ø 75 mm	-	M	Tubo de PVC Rígido Serie Normal para Esgoto Diâmetro 75 mm
PVC ø 100 mm	-	M	Tubo de PVC Rígido Serie Normal para Esgoto Diâmetro 100 mm
PVC ø 150 mm	-	M	Tubo de PVC Rígido Serie Normal para Esgoto Diâmetro 150 mm
T.V.	-	-	Tubo de Ventilação
T.S.	-	-	Tubo que Sobe
C.I.	-	Uni.	Caixa de Inspeção
C.G.	-	Uni.	Caixa de Gordura



MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE

Secretaria de Administração e Planejamento

Projeto Sanitário
Edificação de Materiais Mistos Para Fins Residenciais
Área do Terreno: 0,00 m²
Área à Construir: 37,50 m²

Responsável:

Contratante:

Rodrigo Crepaldi Pazzini
Engenheiro Civil - Crea - SC nº 138392-8

Município de Morro Grande
CNPJ: 95.782.785/0001-08

Descrição:

Fachada Lateral Esquerda
Fachada Lateral Direita

esc.:indicada

Maio/17